

Ueberbauung AEK Bank in 3752 Wimmis




Erstellung: 2015 bis 2017

Planung ahp:
 Gesamleitung Koordination
 -Heizung
 -Lüftung
 -Sanitär
 -Klima

Haustechniksysteme:

- Fernheizungsanschluss
- Deckenkühlgeräte: Bank/Notariat
- Lüftung: Bank
- Abluftgerät: ESH
- Abwasserpumpe: UG
- Quellwasser: Privat AEK

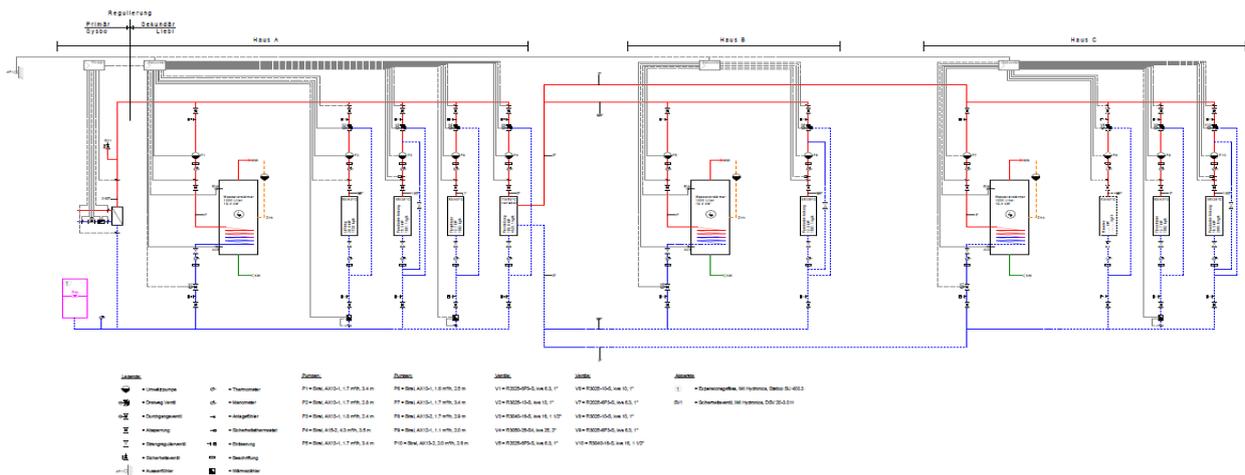

Prinzipschema: Heizung - Warmwasser



Heizung

System:

- Fernheizungsanschluss: Leistung 115 kW
- pro Haus A/B/C Unterstationen mit Boiler
- Raumheizung Fussbodenheizung







Lüftung / Klima

System:

- Monoblock Lüftung:
Bank 7'560 m³/h
- Abluftgerät ESH
1500 m³/h
- Decken-
kühlgeräte:
Bank + Notariat

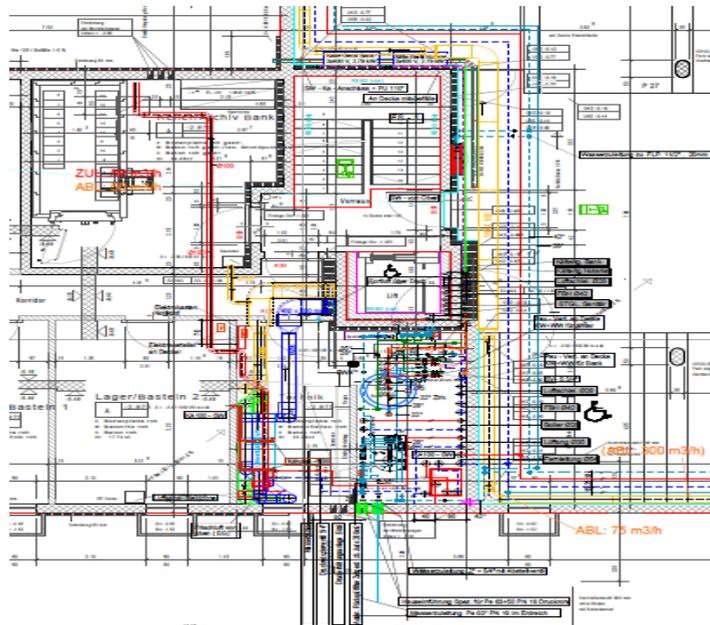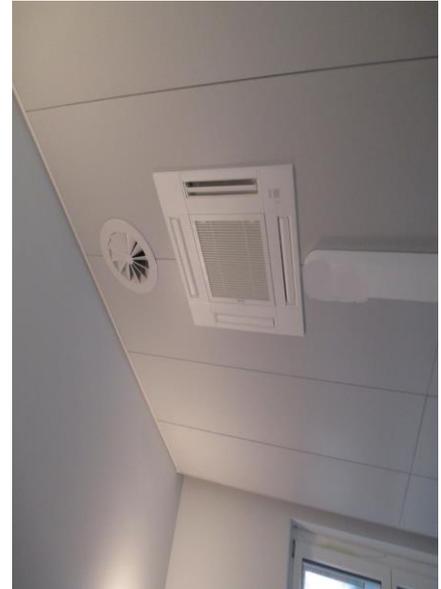

Sanitär

System:

- Quellwasser:
Privat AEK für
WC + Wasch-
maschinen mit
Aut. Filtrierung
und Drucker-
höhung
- KW /WW übrige
Apparate
- Abwasser-
pumpe. UG

