


Produktebeschreibung

Konformitätszeichen: BZS T 16-001

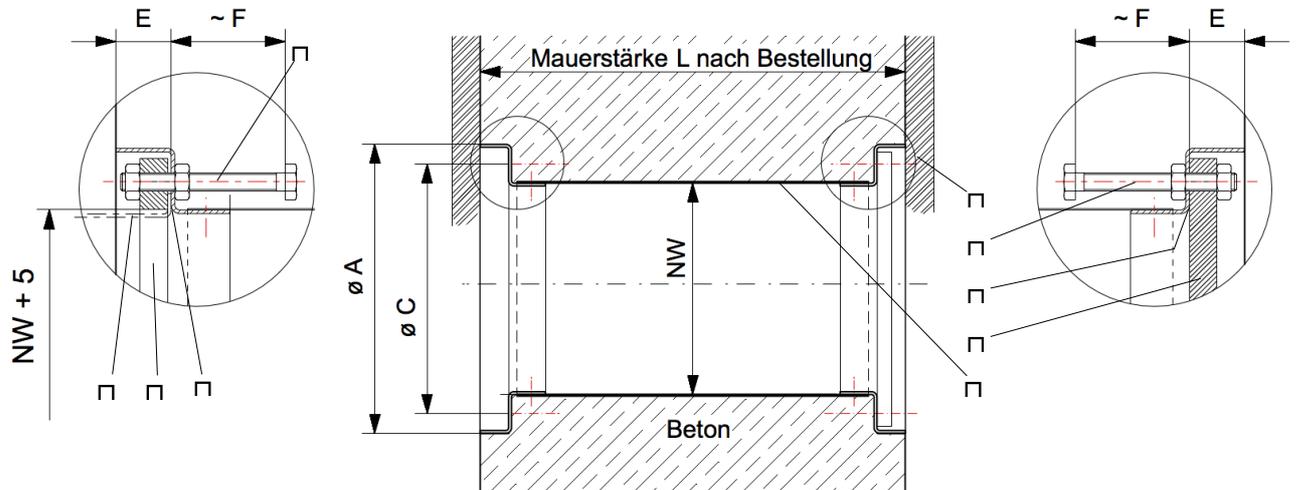

Beschreibung:

Mauerdurchführung Typ ML

Zulassung	BZS T 16-001
Schutzgrad	Basisschutz (1bar) und 3 bar
Rohrdurchmesser	D mm
Mauerstärke	L.....mm
GegenflanschStück
BlindflanschStück

- Mauerfutter
- Verankerungsschraube
- Gegenflansch
- Blindflansch
- Rohr (bauseits)
- Abdichtung (bauseits)

bestehend aus:

- Mauerfutter im Vollbad feuerverzinkt mit Verankerungsschrauben und Muttern aus Chrom-Nickelstahl
- Gegenflansch im Vollbad feuerverzinkt
- Blindflansch im Vollbad feuerverzinkt (gegen Mehrpreis)

Ausführung und Zulassung gemäss den Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS).

Typengeprüft durch das LABOR SPIEZ vom Eidg. Departement VBS.

DN	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
øA mm	155	180	205	255	305	355	405	456	506	556
øC mm	127	152	177	277	277	327	377	427	477	527
E mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
F mm	42	42	42	42	42	42	42	42	42	62