

PLAN DE DÉFENSE INCENDIE



395, Rue Blanche Selva – 66000 PERPIGNAN

MAJ 11.09.2026

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. SCHÉMAS D'ALERTE

- 2.1 Schéma suite à la détection d'un incendie
- 2.2 Liste des interlocuteurs internes et externes
- 2.3 Message type de contact des secours
- 2.4 Informer l'inspection des installations classées d'un accident 

3. ORGANISATION DE L'INTERVENTION ET DE L'ÉVACUATION

4. ACCUEIL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

- 4.1 En périodes ouvrées
- 4.2 En périodes non ouvrées 
- 4.3 Plan d'accès des secours

5. COMPÉTENCES DU PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR

6. RECENSEMENT DES MOYENS

- 6.1 Les différents points d'eau aux abords de la société
- 6.2 Les extincteurs, RIA et PIA 
- 6.3 Les vannes de barrage
- 6.4 Le système d'extinction automatique
- 6.5 Le désenfumage
- 6.6 Les interrupteurs centraux
- 6.7 Les mesures en cas de maintenance
- 6.8 Les fiches de données de sécurité 

7. ANNEXES

- 7.1 Plan de zonage des risques incendie
- 7.2 Plan de stockage
- 7.3 Plan d'intervention
- 7.4 Plan de circulation
- 7.5 Consignes de sécurité incendie
- 7.6 Consignes de sécurité évacuation
- 7.7 Justificatifs des compétences du personnel 
- 7.8 Zones d'immersion
- 7.9 Modèle information DREAL

1. INTRODUCTION

Le Plan de Défense Incendie, objet du présent document, a pour objectif de regrouper les informations importantes liées à la sécurité incendie.

Il a également pour objectif de formaliser les différentes procédures d'alerte et d'intervention en cas d'incendie. Ce document est rendu obligatoire par le classement ICPE du site, notamment sous la rubrique 2712 (Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage), et l'application de l'Arrêté ministériel du 26 novembre 2012 (rubrique n° 2712) modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif au plan de défense contre l'incendie, à la maîtrise des incendies à l'entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution, au comportement au feu des locaux, à la détection et à la surveillance, aux rondes, à la zone d'immersion, à l'entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution, aux petits îlots, et à l'entreposage de déchet combustibles.

2. SCHÉMAS D'ALERTE

LA CATALANE DE RECUPERATION

395, Rue Blanche Selva – 66000 PERPIGNAN

2.1 SCHÉMAS D'ALERTE SUITE À LA DÉTECTION D'UN INCENDIE


En heures ouvrées du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h à 12h



2. SCHÉMAS D'ALERTE

2.1 SCHÉMAS D'ALERTE SUITE À LA DÉTECTION D'UN INCENDIE

En heures non ouvrées soit du lundi au vendredi de 17h30 à 9h, et le samedi de 12h à lundi 9h

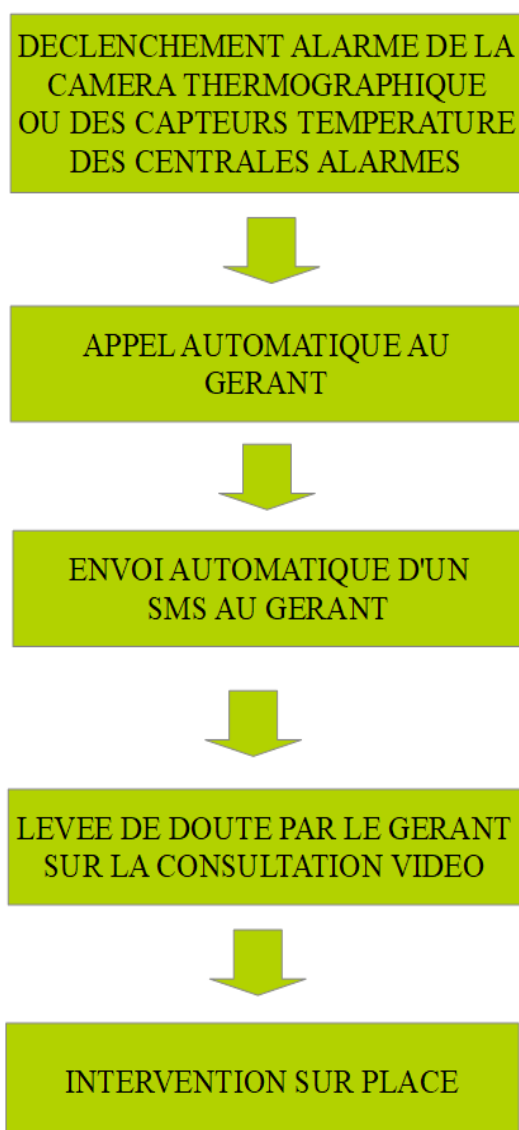

2. SCHÉMAS D'ALERTE

2.2 LISTE DES INTERLOCUTEURS INTERNES ET EXTERNES

NOM, PRENOM, FONCTION	TYPE D'INTERLOCUTEUR	TELEPHONE
FELIU, Frédéric Gérant Catalane de Récupération Gérant Belairecup	Interne	06 20 96 91 91 (mobile) 09 84 44 23 78 (travail) 04 68 85 07 75 (domicile)
PAGNON, Pierre Associé Gérant Belairecup	Externe	06 09 37 69 54 (mobile) 06 17 56 35 92 (travail) 04 68 85 07 75 (domicile)
MOREAU, Johanna Assistance administrative comptable S.S.T.	Interne	06 84 71 05 57 (mobile) 09 84 44 23 78 (travail)
WAGNER, François Chef d'Equipe S.S.T. E.P.I.	Interne	07 67 71 57 66 (mobile) 09 84 44 23 78 (travail)
DEMAREST, Nicolas Opérateur Dépollution S.S.T. E.P.I.	Interne	06 52 06 65 96 (mobile) 09 84 44 23 (travail)
SDIS	Externe	18

2. SCHÉMAS D'ALERTE

2.3 MESSAGE TYPE DE CONTACT DES SECOURS

Heure :

Ici établissement :LA CATALANE DE RECUPERATION.

Situé : .395 RUE BLANCHE SELVA 66000 PERPIGNAN.....

Appel pour déclenchement d'un incendie : .ZONE DE POLLUTION (exemple)....

Nombre de blessés :(nombre).....

Accès : Rue Blanche Selva 66000 PERPIGNAN

Mesures prises ou en cours à l'intérieur de l'établissement :

- Déclenchement des alarmes Type 4
- Évacuation du personnel et des personnes présentes
- Utilisation extincteurs / RIA / PIA /

Transmettre votre nom et numéro de portable.

Ne pas raccrocher avant votre correspondant, il peut demander un complément d'information.

2. SCHÉMAS D'ALERTE


2.4 INFORMER L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

En cas d'accident, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.) a l'obligation réglementaire (article R512-69 du Code de l'Environnement) de fournir à l'inspection des ICPE, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse comprenant a minima les causes, les effets et conséquences sur les personnes et l'environnement et les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire et pour pallier les effets à moyen ou long terme.

Une fiche de support de notification d'accident / d'incident est à remplir et se trouve à l'annexe 7.8, et la transmission à M. L'Inspecteur des Installations Classées du département des Pyrénées-Orientales se fait désormais par le site internet : 

demarches.service-public.gouv.fr/pro_mademarche/DeclarationIncidentAccident/demarche?execution=e1s1

3. ORGANISATION DE L'INTERVENTION ET DE L'ÉVACUATION

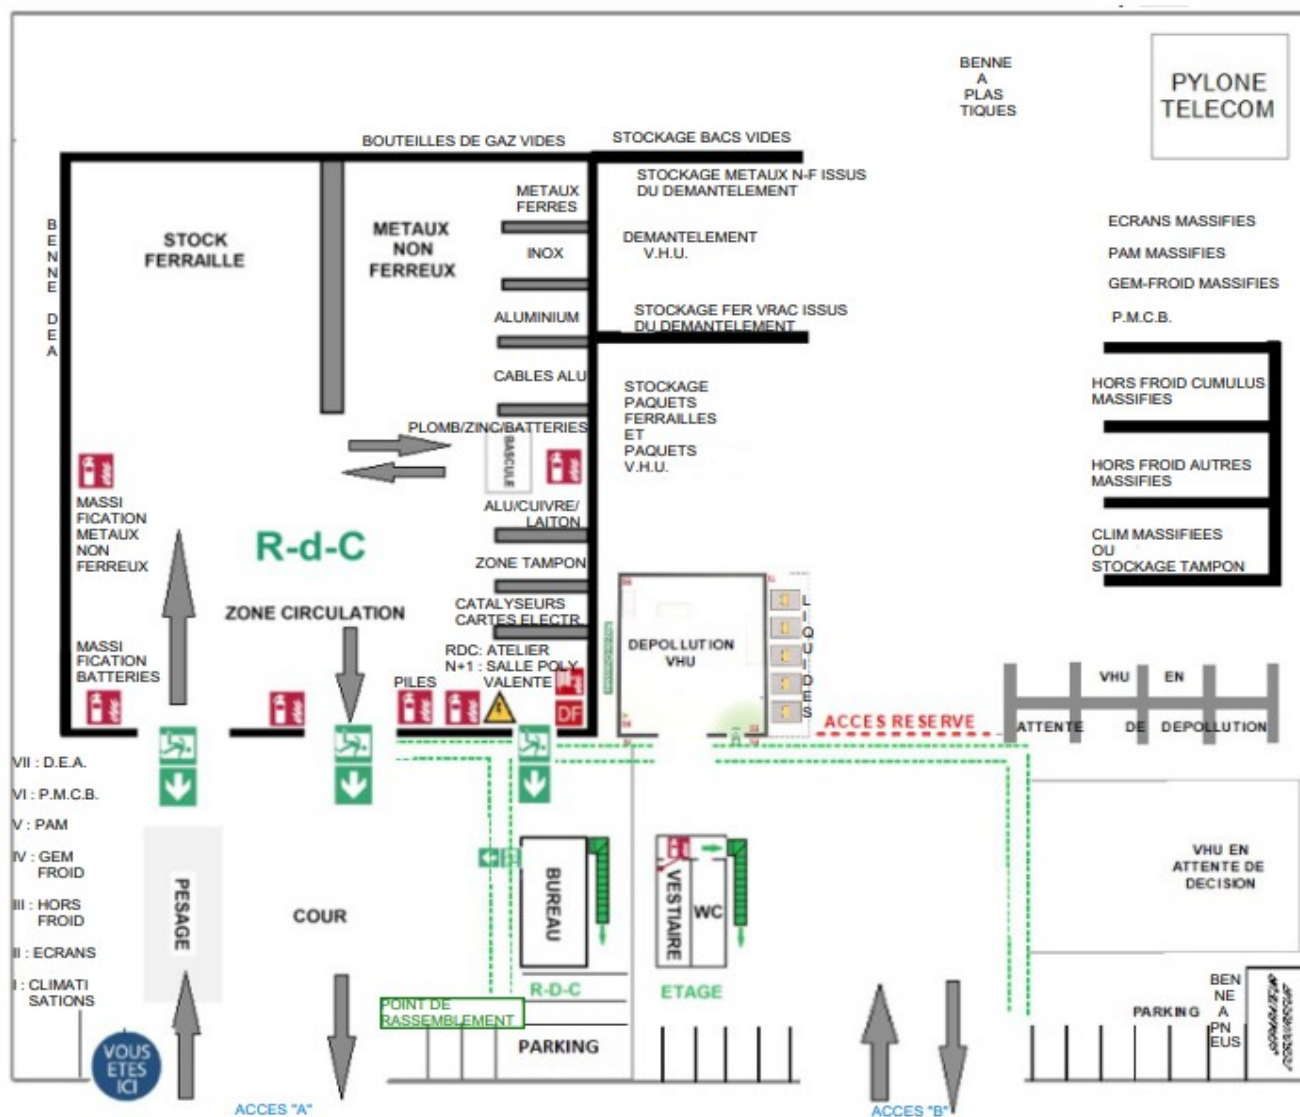

4. ACCUEIL DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

4.1 EN PÉRIODES OUVRÉES

En cas de déclenchement d’un incendie en période ouvrée, et s’il n’est pas maîtrisé par les Equipiers de Première Intervention (E.P.I.), la personne de fonction la plus élevée sur place devra prévenir les secours : appeler le 18.

L'appelant devra alors suivre le message type du chapitre 2.3 Message type de contact des secours.

Il est primordial que l'appelant indique précisément l’entrée (entrée “A” désignant l'accès vers le hangar “ferrailles et métaux non ferreux” ou l’entrée “B” désignant l'accès vers le hangar “dépollution VHU” et la zone de démantèlement / stockage des VHU” par laquelle les secours doivent pénétrer sur le site afin que l'appelant puisse les accueillir.

Une lettre invitant le SDIS 66 a participer à la réalisation d'un plan de prévention a été envoyée le 28 septembre 2024 par recommandé avec A/R.

A la date du 19 février 2025 aucune réponse n'a été apportée.



4. ACCUEIL DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

4.2 EN PÉRIODES NON OUVRÉES

En cas de déclenchement d'un incendie en période non ouvrée, le déclenchement de la détection incendie est reporté vers le Gérant de la société, le cas échéant vers le 18.

Dans un premier temps, le Gérant de la société lance une procédure de levée de doute. En cas d'incendie effectif, les secours sont contactés.

Le Gérant de la société devra alors suivre le message type du chapitre 2.3 Message type de contact des secours.

Il est primordial qu'il indique précisément l'entrée par laquelle les secours doivent pénétrer sur le site afin de pouvoir les accueillir.

Le portail sera ouvert à distance par le Gérant via son application. 

Un plan est disponible en 4.3 concernant le plan d'accueil pour les secours.

5. COMPÉTENCES DU PERSONNEL SUSCEPTIBLE D’INTERVENIR

Le tableau suivant liste toutes les personnes formées à la sécurité et aux moyens d’intervention : EPI, SST.

Les attestations de formation ou de stage sont disponibles sur le cloud de la société.

LIEU PRINCIPAL D'EXERCICE	FONCTION	DATE DE FORMATION	NOM	PRÉNOM
HANGAR FERRAILLES	Chef d'Equipe	SST :05/2025  EPI : 02/2026 	WAGNER	François
ALGECCO	Assistante Administrative	SST 05/2025 	MOREAU	Johanna
HANGAR DEPOLLUTION	Opérateur dépollution et conducteur d'engins	SST :10/2025  EPI :02/2026 	DEMAREST	Nicolas
HANGAR FERRAILLES	Réceptionnaire et conducteur d'engin	SST : 10/2025  EPI :02/2026 	SECHET	Nicolas

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.1 LES DIFFÉRENTS POINTS D’EAU AUX ABORDS DE LA SOCIETE



Direction de l'Équipement
Et
Du Territoire

Service Exploitation

SERVICE INCENDIE

Commune	PERPIGNAN
Adresse	Rue Blanche de Selva 66136_1578

Descriptifs	
Propriété	Public
Type	P.I
Marque	Bayard
Modèle	Saphir
Nature Canalisation	Fonte Ductile
Diamètre P.I	Ø 100
Diamètre Conduite	Ø 150

Petits Equipements	
Serrure	
Bouchon ø65	En place
Bouchon ø100	En place
Volant /Carré	En place
Socle	En place
Capot	
Vidange	En place



Direction de l'Équipement
Et
Du Territoire

Service Exploitation

SERVICE INCENDIE

Commune	PERPIGNAN
Adresse	Rue Blanche de Selva N° 66136_1586

Descriptifs	
Propriété	Public
Type	B.I
Marque	Bayard
Modèle	
Nature Canalisation	Fonte Ductile
Diamètre P.I	Ø 100
Diamètre Conduite	Ø 150

Petits Equipements	
Serrure	
Bouchon ø65	En place
Bouchon ø100	En place
Volant /Carré	En place
Socle	En place
Capot	
Vidange	En place

Essai de Débit et de Pression	
Date du Contrôle	10/01/2023
Pression Débit Nul	4 Bars
Débit sous 1 Bar	120 m3/hrs
Pression sous 1 Bar	3 Bars
Débit Maximum	170 m3/hrs
Pression débit maximum	0.6 Bar
Débit maximum en simultané	130 m3/hrs
Pression débit maximum en simultané	0 Bar
Poteau incendie conforme à la réglementation en vigueur. 1bar ---60 m3/h pendant 2 heures	
Validé par Olive Frédéric	



Essai de Débit et de Pression	
Date du Contrôle	10/01/2023
Pression Débit Nul	4 Bars
Débit sous 1 Bar	120 m3/hrs
Pression sous 1 Bar	3 Bars
Débit Maximum	170 m3/hrs
Pression débit maximum	0.6 Bar
Débit maximum en simultané	130 m3/hrs
Pression débit maximum en simultané	0 Bar
Poteau incendie conforme à la réglementation en vigueur. 1bar ---60 m3/h pendant 2 heures	
Validé par Olive Frédéric	



Le P.I.A. est alimenté par le produit ' PROFILM AR 3-3 ' de PROFOAM

Grâce à sa polyvalence, PROFILM AR 1-3 peut être utilisé soit pour l'extinction des feux d'hydrocarbures où il bénéficie de ses qualités optimales filmogènes pour réussir une extinction très rapide, soit pour l'extinction difficile de substances chimiques oxygénées ou pour empêcher l'émission de vapeurs toxiques et agressives. La formulation contient uniquement des surfactants, à base de télomères fluorés en chaîne courte (C6 ou moins), qui ne se dégradent pas en PFOA ou autres PFCAs dans l'environnement.

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.3 LES VANNES DE BARRAGE

◆ Vanne de barrage



6. RECENSEMENT DES MOYENS



6.4 LE SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

Il n'existe pas pour l'heure de système d'extinction automatique.

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.5 LE DÉSENFUMAGE


La commande désenfumage est située derrière la porte visiteurs "C"

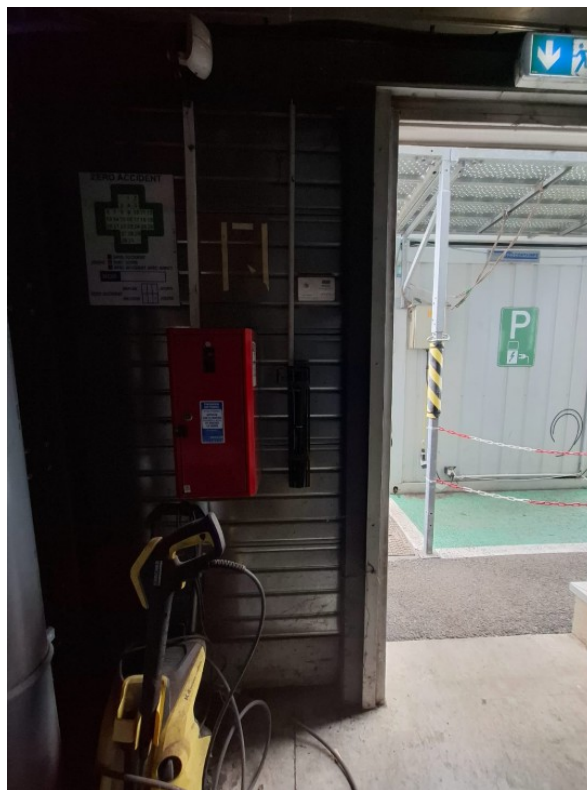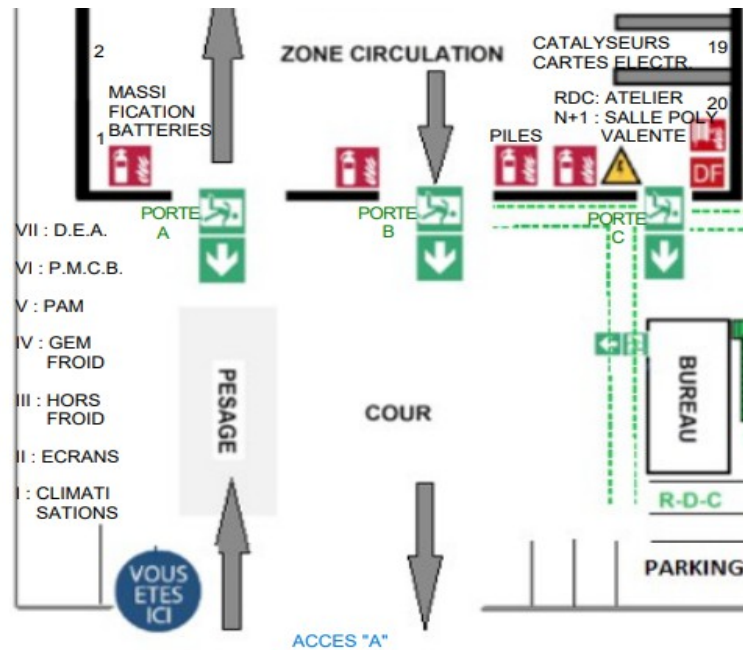

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.6 LES INTERRUPTEURS CENTRAUX

L'interrupteur général d'électricité se situe côté intérieur derrière la porte de service "C", et l'interrupteur du photovoltaïque se situe côté extérieur juste au-dessus de la porte de service "C"

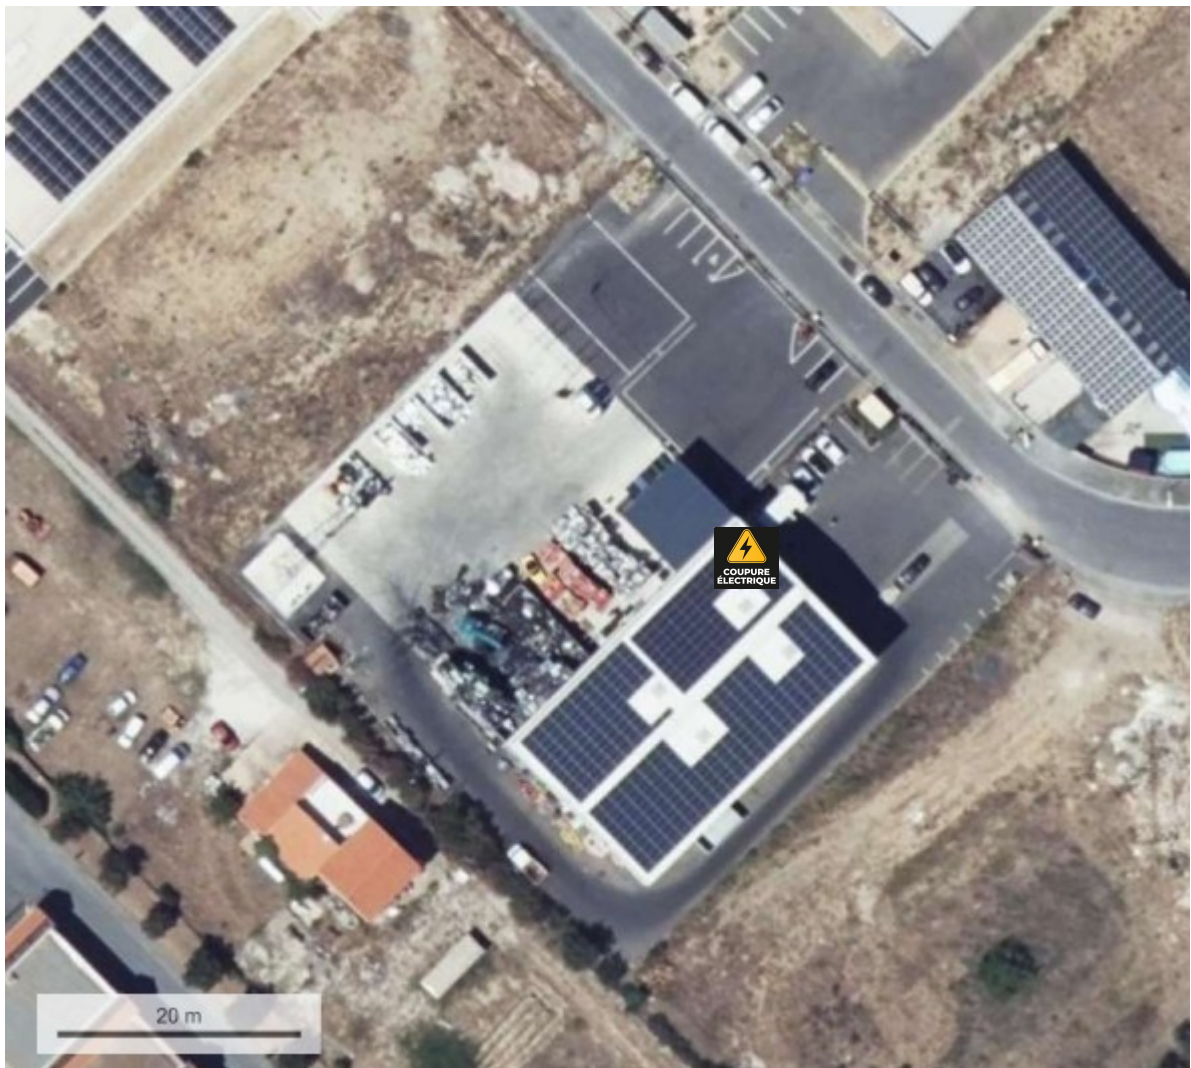

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.7 LES MESURES EN CAS DE MAINTENANCE

La société J.S.I. (JUAN SECURITE INCENDIE) s’assure de la bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie; et des alarmes T4.

La société BUREAU VERITAS s'assure du bon état des installations électriques :

- Rapport de thermographie infrarouge
- Rapport de vérification Electricité visite périodique
- Certificat Q18

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur le registre de sécurité, et sont disponibles sur l'espace dédié “BV LINK” de Bureau Véritas.

BV Link Express 2387868									
Liste des livrables									
Affichage 1 à 97 sur 97									
Masquer historiqueGérer les colonnesFavorisFiltrerGraphiquesExporter									
PJ	Nom du fichier	Statut client	Titre	Sous-titre	Type	Domaine	Date intervention	Site	
	LEVA-8123917_00012_00001_00001_R		Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	PELLE KOBELCO SK140SRD-7 N° YY09050157	Rapport	Levage - Manutention	07/11/2024	LA CAT.	
	LEVA-8123917_00003_00011_00001_R		Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	PELLE LIEBHERR A914B N° VLH2095SAZR020125	Rapport	Levage - Manutention	18/10/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00006_00004_00001_R		Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTES HANGAR	Rapport	Portes - Portails - Barrières	18/10/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00007_00007_00001_R		Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTE ET PORTAIL SUR LIEU DE TRAVAIL RIVISA DESLIZANTE N° 14405 N°...	Rapport	Portes - Portails - Barrières	18/10/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00010_00003_00002_R		Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTE ET PORTAIL SUR LIEU DE TRAVAIL FAAC N° 16496	Rapport	Portes - Portails - Barrières	18/10/2024	LA CAT.	
	8123917_11_2_1_rapport_IR_01		rapport IR		Rapport	Thermographie infrarouge	03/10/2024	LA CAT.	
	8123917_5_4_1_rapport_IR_01		rapport IR		Rapport	Thermographie infrarouge	03/10/2024	LA CAT.	
	ELEC-8123917_00001_00011_00001_P		Rapport de vérification électricité visite périodique	LA CATALANE DE RECUPERATION	Rapport	Electricité	23/09/2024	LA CAT.	
	ELEC-8123917_00001_00011_00001_Q18		Q18	LA CATALANE DE RECUPERATION	Certificat Q18	Electricité	23/09/2024	LA CAT.	
	LEVA-8123917_00002_00021_00001_R	Traité	Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE KOMATSU FG30T...	Rapport	Levage - Manutention	02/08/2024	LA CAT.	
	ELEC-8123917_00009_00001_00001_P		Rapport de vérification électricité visite périodique	LA CATALANE DE RECUPERATION	Rapport	Electricité	02/08/2024	LA CAT.	
	LEVA-8123917_00002_00021_00003_R	Traité	Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE OM XG25 N° F14...	Rapport	Levage - Manutention	02/08/2024	LA CAT.	
	ELEC-8123917_00009_00001_00001_Q...		Q18	LA CATALANE DE RECUPERATION	Certificat Q18	Electricité	02/08/2024	LA CAT.	
	LEVA-8123917_00002_00021_00002_R	Traité	Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	CHAROT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE BT C4G300E ...	Rapport	Levage - Manutention	02/08/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00010_00002_00001_R		Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTE ET PORTAIL SUR LIEU DE TRAVAIL TUV NORD ISO-40 N° 222420007-1	Rapport	Portes - Portails - Barrières	26/04/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00007_00006_00001_R	Traité	Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTE ET PORTAIL SUR LIEU DE TRAVAIL RIVISA DESLIZANTE N° 14405 N°...	Rapport	Portes - Portails - Barrières	26/04/2024	LA CAT.	
	PORT-8123917_00010_00002_00002_R		Rapport de vérification générale périodique des portes et portails	PORTE ET PORTAIL SUR LIEU DE TRAVAIL FAAC N° 16496	Rapport	Portes - Portails - Barrières	26/04/2024	LA CAT.	
	LEVA-8123917_00002_00020_00001_R		Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de le...	CHARIOT ELEVATEUR GERBEUR A CONDUCTEUR PORTE BT C4G300E ...	Rapport	Levage - Manutention	15/02/2024	LA CAT.	

6. RECENSEMENT DES MOYENS

6.8 LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, sont à disposition dans une boîte aux lettres rouge dans le bureau.

Les fiches de données de sécurité (FDS) précisent la composition d'un produit chimique, identifient les dangers, préconisent les mesures de prévention et les premiers secours.


Elles sont accessibles aux salariés de l'entreprise : 

-  ABSORBANT LITHASOL 20723-61257-23812-013507.pdf
-  AD BLUE TDS_TOTAL_ADBLUE_8LN_FR_CHE.pdf
-  BATTERIES AU PLOMB fiche_données_sécurité_batteries.pdf
-  CATAYSEURS USAGES.pdf
-  CLIMAGERM 3D FICHE TECHNIQUE F110-F111-FT-V2.3 17092021.pdf
-  DETERGENT DESINFECTANT CIF FDS_80159144.pdf
-  DETERGENT VERIMAT 100 20723-61588-22226-010843.pdf
-  ESSENCE fiche-securite-sp98.pdf
-  GAZ DE CLIM R134A 7+ +FDS+R134a.pdf
-  GAZ DE CLIM R1234YF BUTAGAZ_FDS_HFO_R1234yf.pdf
-  GAZOLE fiche-securite-gasole.pdf
-  GAZOLE NON ROUTIER gasoil-non-routier-zero-v3.pdf
-  HUILE MOTEUR ET BOITE 509018_FDS_FR.pdf
-  LAVE GLACE_SDS10703_FRA.pdf
-  LIQUIDE DE FREIN FL_AUTO_LIQUIDE_DE_FREIN_DOT4.pdf
-  LIQUIDE DE REDROIDISSEMENT 755174_FDS_FR.pdf
-  LIQUIDE POUR PIA PROFILM-AR-1x3-1.pdf
-  MELANGE 2 TEMPS ELAGUEUSE 3083_fr_sds.pdf
-  PROPANE CARBURATION fiche-securite-primagaz-propane.pdf
-  PROPANE NON CARBURATION fiche_données_sécurité_bouteille_propane.pdf
-  SAVON MAINS PROPABIO 20723-61321-28663-013060.pdf
-  WHITE SPIRIT FDS 20723-62292-25047-010514.pdf

7. ANNEXES


7.1 PLAN DE ZONAGE DES RISQUES INCENDIE

La principal risque incendie se situe dans le bâtiment de dépollution des Véhicules Hors d'Usage (VHU); dans une moindre mesure le risque incendie se situe sur la zone démantèlement des VHU

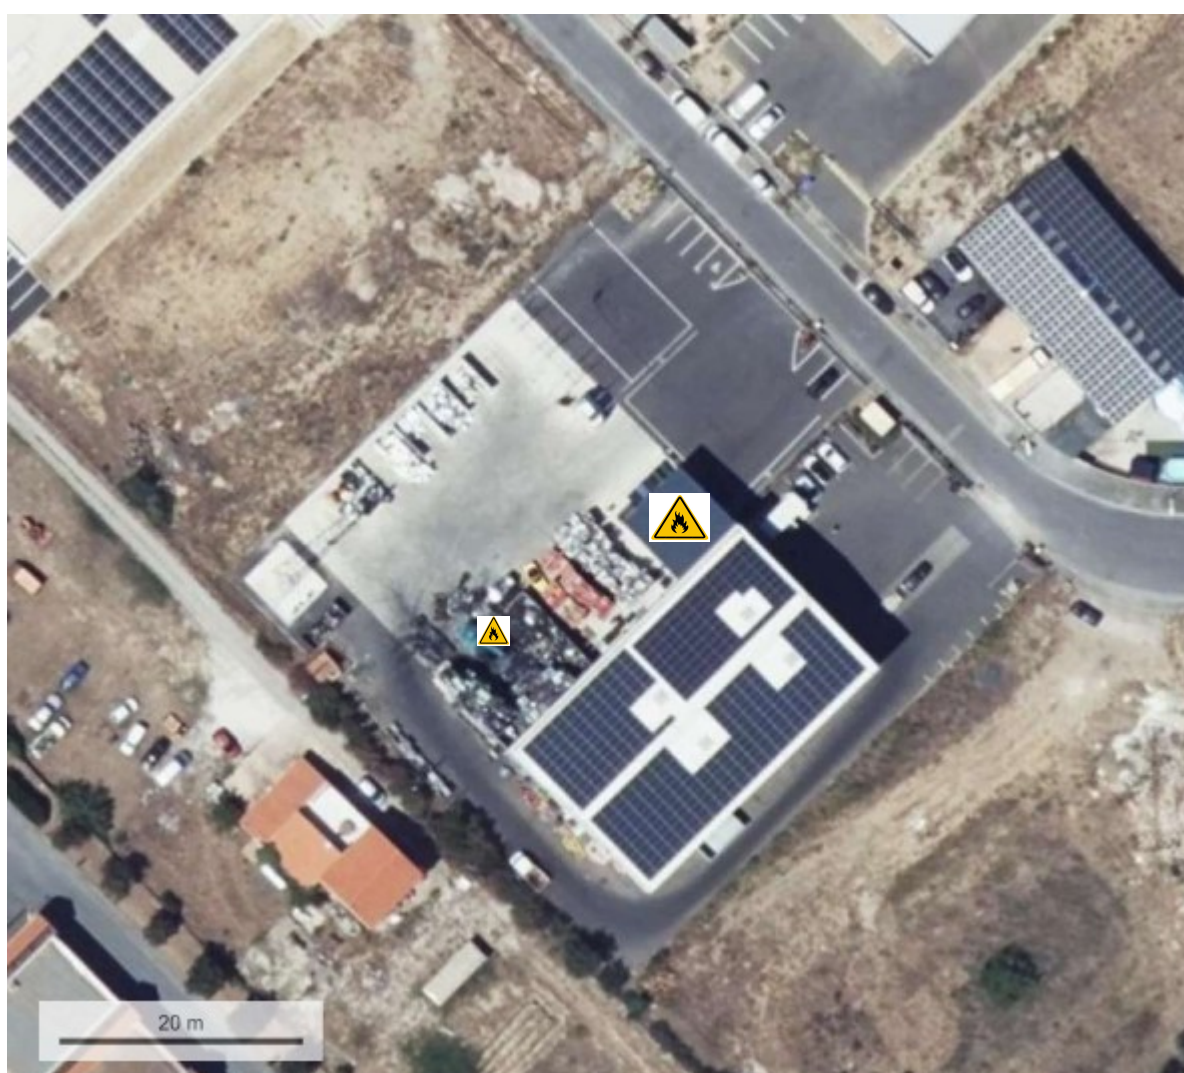

7.2 PLAN DE STOCKAGE

7.3 PLAN D'INTERVENTION

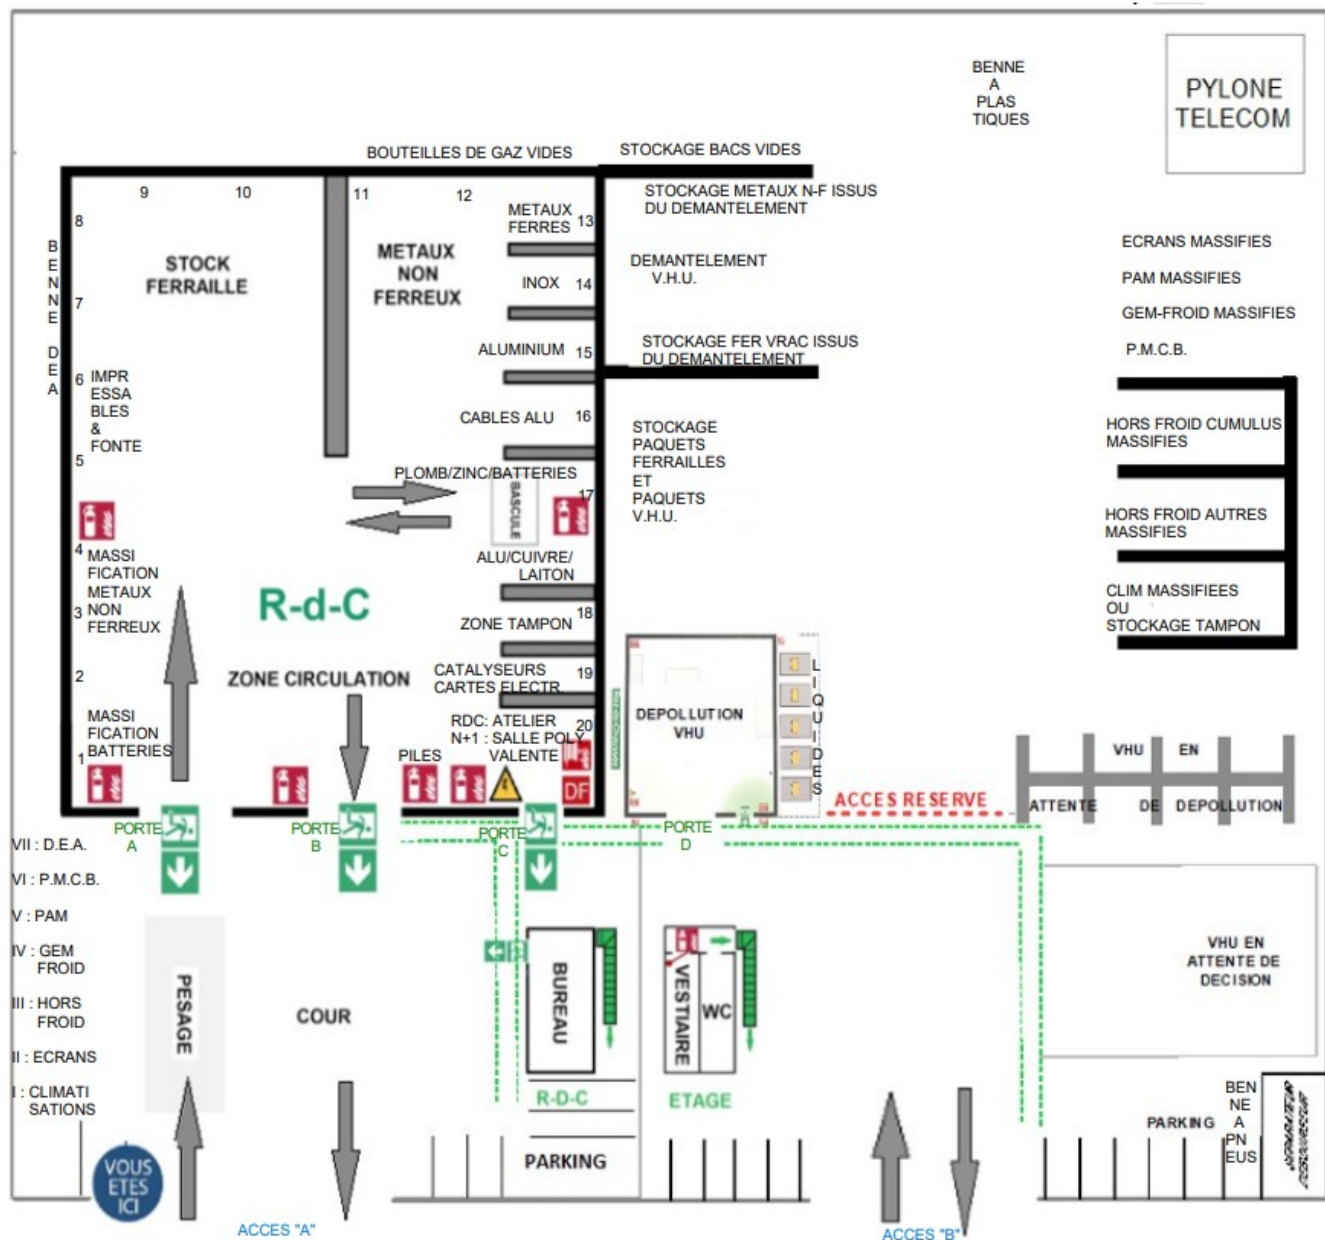

Date d'émission : 24/09/2024
Date de révision :
Validé par : JM
Autorisé par : FF


7. ANNEXES

7.5 CONSIGNES INCENDIE



7. ANNEXES

7.6 CONSIGNES D'ÉVACUATION



7.7 JUSTIFICATION DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL SUSCEPTIBLE D'INTERVENIR EN CAS D'ALERTE

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussigné : Monsieur MOUKINE Johan, responsable pédagogique,

Atteste que : WAGNER François

A suivi une période de formation,

Le: 19/02/2026

Pour un nombre d'heures total de : 2 heures 00

Intitulé de la formation : EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

Candidat validé :

OUI ☒ NON ☐ En date du : 19/02/2026

Observation :

Fait à PERPIGNAN, le 19/02/2026

Signature

VIGIFORMA

22, avenue de l'Ancien Champ de Mars – 66000 Perpignan. SARL au capital de 1000€. 840 915 110 RCS Perpignan

Numéro de déclaration d'activité: 7666219966 – DREETS OCCITANIE
ARRETE n° PRE7/20PC/2018299-001 – AGREMENT PREFECTORAL N°0009
FOR 000-2024-08-03-2020060008

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussigné : Monsieur MOUKINE Johan, responsable pédagogique,

Atteste que : SECHET Nicolas

A suivi une période de formation,

Le: 19/02/2026

Pour un nombre d'heures total de : 2 heures 00

Intitulé de la formation : EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

Candidat validé :

OUI ☒ NON ☐ En date du : 19/02/2026

Observation :

Fait à PERPIGNAN, le 19/02/2026

Signature

VIGIFORMA
22, avenue de l'Ancien Champ de Mars – 66000 Perpignan. SARL au capital de 1000€. 840 915 110 RCS

Perpignan
Numéro de déclaration d'activité: 7666219966 – DREETS OCCITANIE
ARRETE n° PRE7/20PC/2018299-001 – AGREMENT PREFECTORAL N°0009
FOR 000-2024-08-03-2020060008



VIGIFORMA

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussigné : Monsieur **MOUKINE Johan**, responsable pédagogique,
 Atteste que : **DEMAREST Nicolas**

A suivi une période de formation,
 Le: **19/02/2026**
 Pour un nombre d'heures total de : **2 heures 00**

Intitulé de la formation : **EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION**

Candidat validé :

OUI ☒ NON ☐ En date du : **19/02/2026**

Observation :

Fait à **PERPIGNAN**, le **19/02/2026**



VIGIFORMA
22, avenue de l'ancien Champ de Mars - 09030 Perpignan SARL au capital de 1000€ 840 915 110 RCS
 Perpignan
 Numéro de déclaration d'activité 7546812988 - DIRET 02040006
 ARIETE n° 1987/2019/P/PERP/0000000001 - AGENCEUR PRESTATION VIGIFORMA
 FOR 060 2024 08 01 202300000000

7. ANNEXES

			SST Certificat de sauveteur secouriste du travail
Gérard Moutche, Chef du département Formation de l'INRS 	Partenaire habilité par l'INRS LES SAUVETEURS CATALANS		SECHET Nicolas Né(e) le : 22/05/1970 Délivré le : 17/02/2023 Fin de validité : 17/02/2025

			SST Certificat de sauveteur secouriste du travail
Gérard Moutche, Chef du département Formation de l'INRS 	Partenaire habilité par l'INRS Apave Exploitation France		MOREAU Johanna Né(e) le : 18/07/1980 Délivré le : 17/04/2023 Fin de validité : 17/04/2025


			SST Certificat de sauveteur secouriste du travail
Gérard Moutche, Chef du département Formation de l'INRS 	Partenaire habilité par l'INRS LES SAUVETEURS CATALANS		DEMAREST Nicolas Né(e) le : 17/05/1985 Délivré le : 23/05/2023 Fin de validité : 23/05/2025

			SST Certificat de sauveteur secouriste du travail
Gérard Moutche, Chef du département Formation de l'INRS 	Partenaire habilité par l'INRS APTE 		WAGNER François Né(e) le : 06/02/1980 Délivré le : 28/03/2023 Fin de validité : 28/03/2025

7. ANNEXES

7.8 ZONE D'IMMERSION

Une benne d'immersion (étanche) en cas de départ de feu sur véhicule électrique est en place depuis le 20 mars. Son emplacement a été étudié et placé ci-dessous, il pourra évoluer en fonctions de l'évolution de l'activité. Un extincteur spécifique "Lithium" est installé à l'entrée de chaque bâtiment (dépollution et ferrailles)

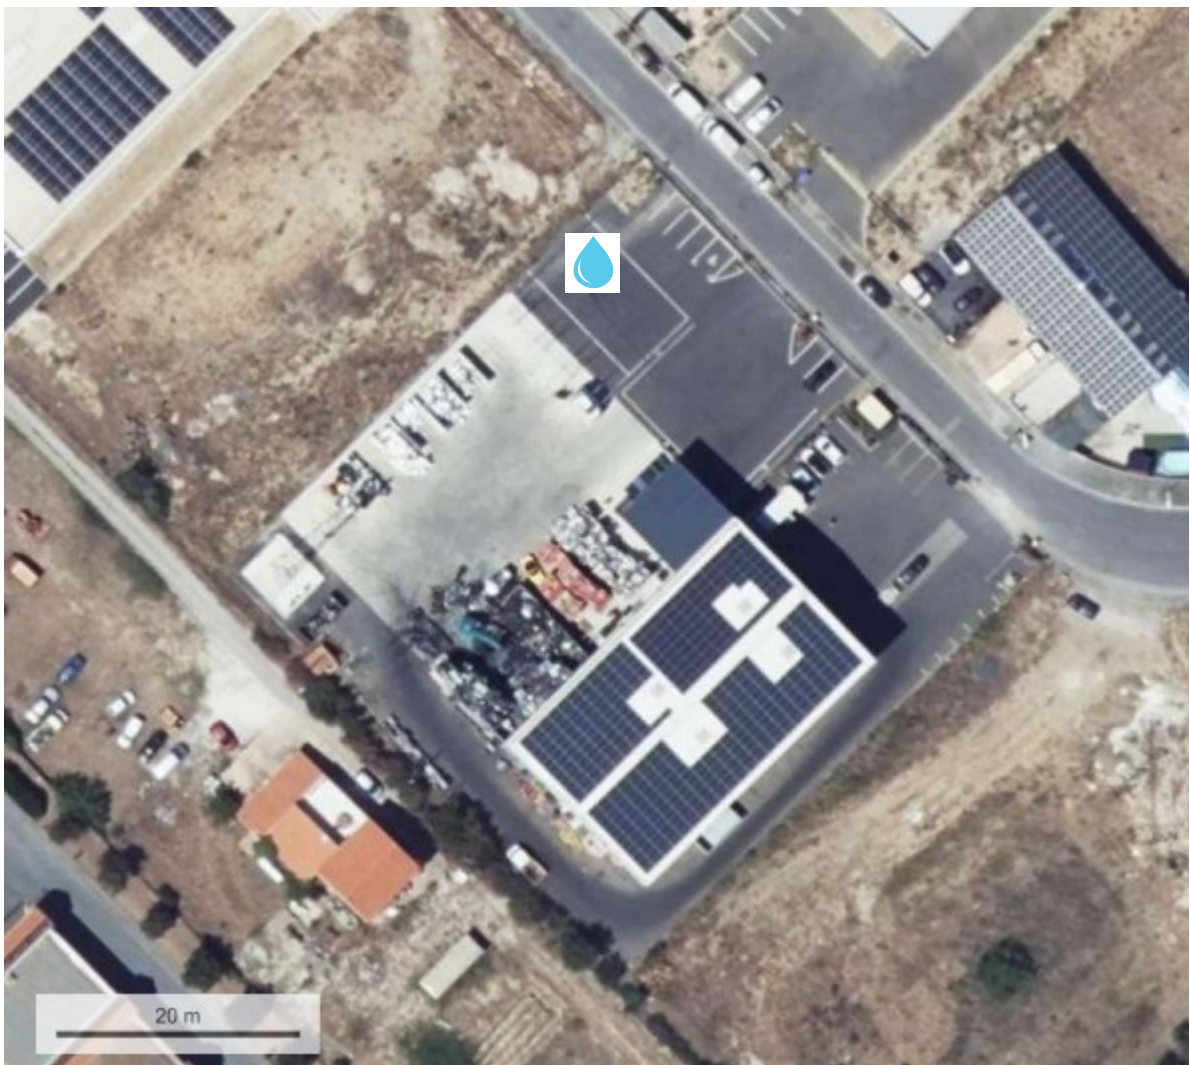

7. ANNEXES

7.9 MODELE LETTRE DREAL

Cf pages suivantes